




LOTUS Serie V Pufferspeicher - BOILER Schema

LOTUS Serie V: Anlagen bis 500 m2 Heizung und Warmwasser

LOTUS V Serie: Energieverbrauch 6-8 kWh je nach Anlage

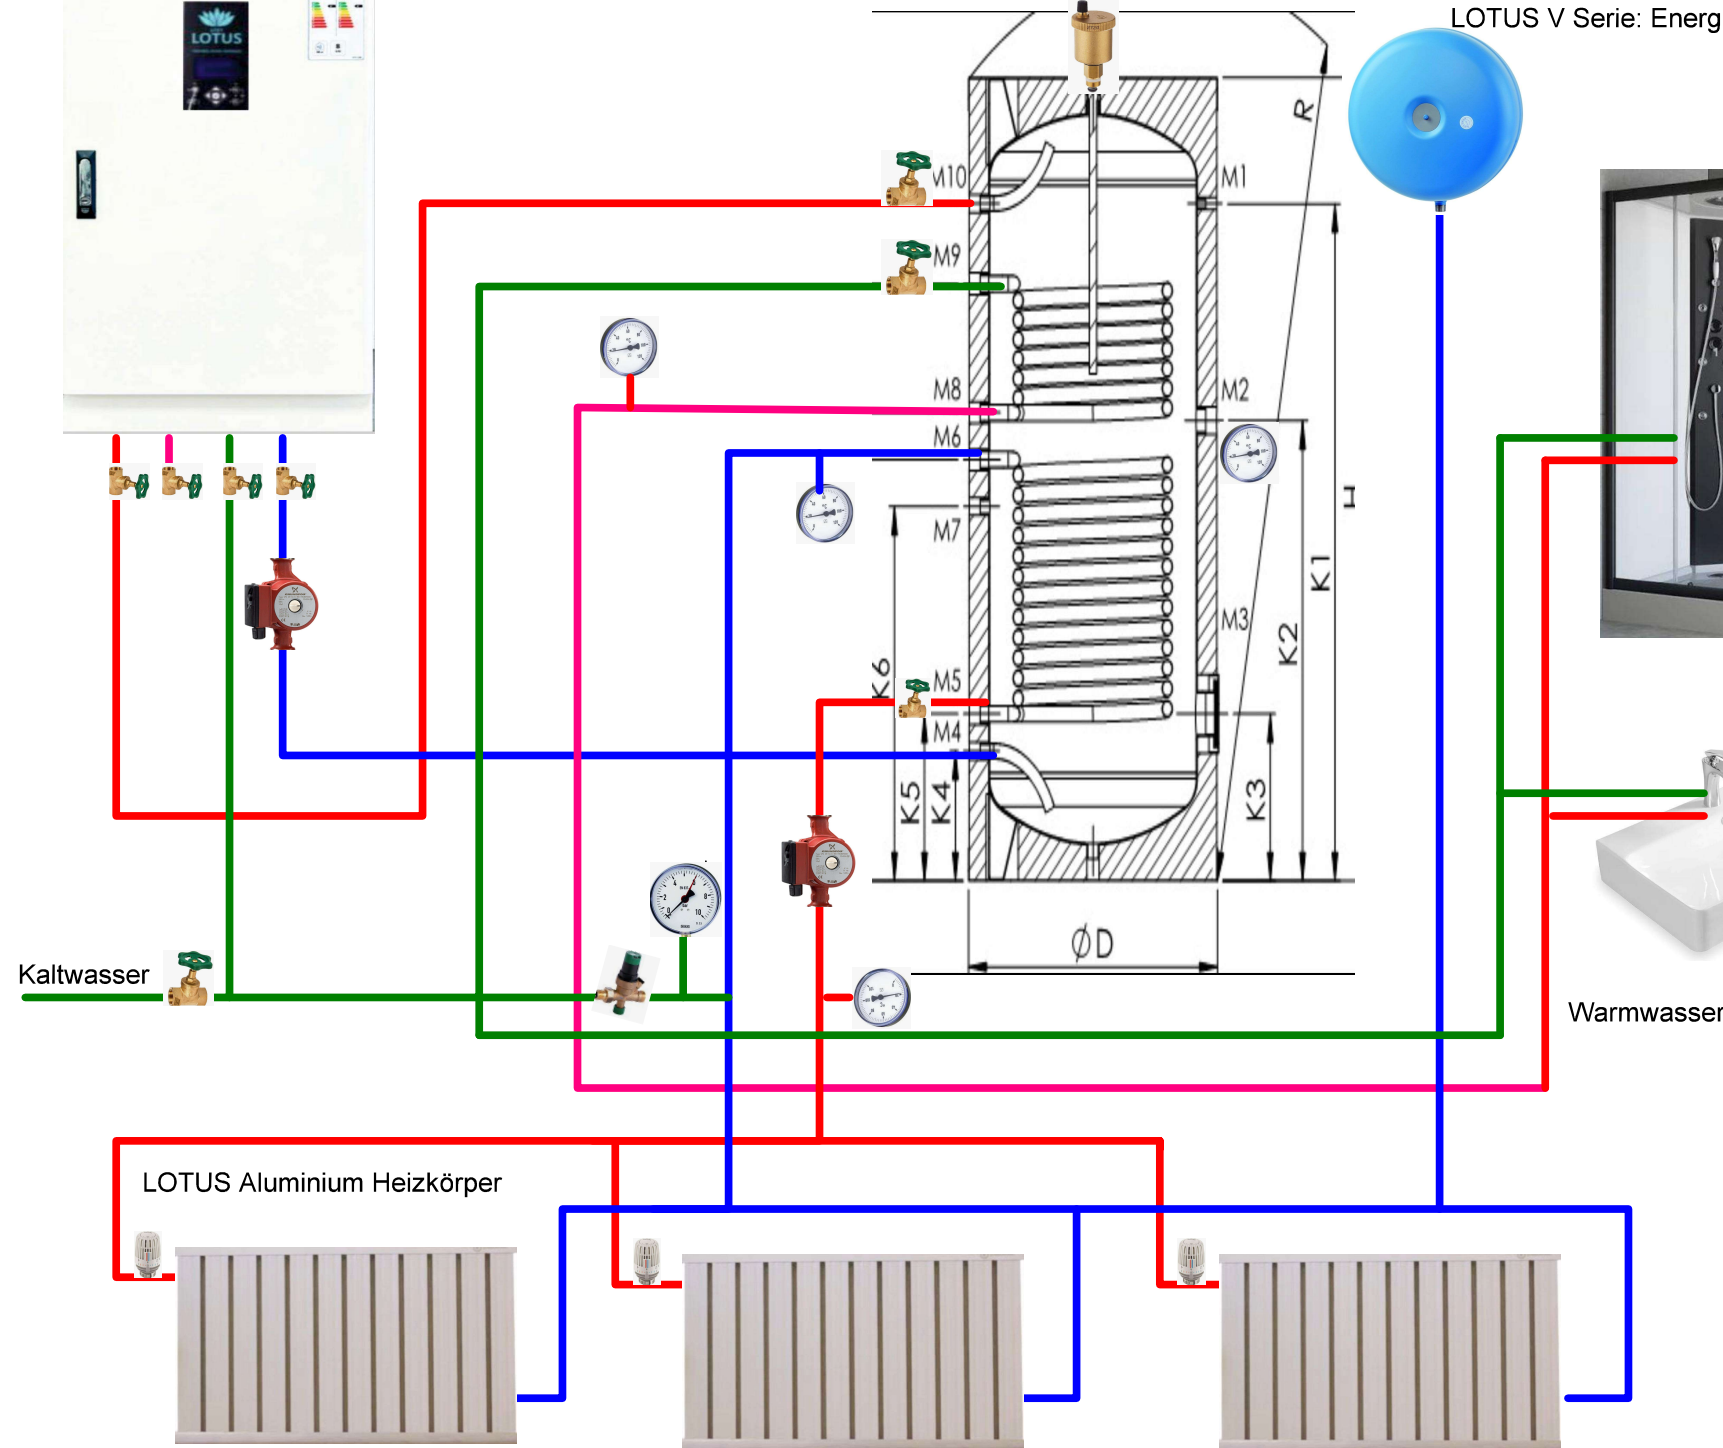

Net Hacin/Net Volume	V	Lt	207
Cap (İzoleli) Diameter (Insulated)	ØD	mm	580
Yükseklik (İzoleli) Height (Insulated)	H	mm	1320
Cap (İzoleli) Diameter (Uninsulated)	ØD	mm	480
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı Electric Heater Connection	M2	inch	1 1/2"
Temizleme&Kontrol Flang Cleaning & Control Flange	M3	inch	4"
Soğuk Su Girişi Cold Water Inlet	M4-M10	inch	3/2"
Sıcak Su Girişi Hot Water Inlet	M8	inch	3/2"
Sirkülasyon Geri Dönüş Circulation Return	M7	inch	1 1/2"
Serpantin Girişi/Çıkışı Serpentine Inlet / Outlet	M5-M6 M8-M9	inch	1 1/2"
İzolasyon Tipi&Kalınlığı Insulation Type & Thickness	I	mm	PU/50
Büt Ağırlık/Gross Weight	G	kg	112
Net Ağırlık/Net Weight	G	kg	108
Devirme Ölçüsü Tipping Measure	R	mm	1465
Magnezyum Anot Ölçüsü Magnesium Anode Size	M11	inch	1 1/2"
Termometre&Sensör Ölçüsü Thermometer & Sensor Size	M1	inch	1/2"
Yeni Polimerizasyon Enerji Sınıfları Kaybı/Rigid Polyurethane Energy Class / Heat Loss		W	8/60
Kumyarak PU Enerji Sınıfları Kaybı PU Energy Class/Heat Loss		W	
Neodull Enerji Sınıfları Kaybı Neodull Energy Class Heat Loss		W	